




**SELECTEREN VAN DE JUISTE OMKASTING:**


Voor het selecteren van de juiste omkasting voor de warmtepomp of airconditioning dient er altijd rekening te worden gehouden met de afmetingen van buitenunit en het benodigde luchtvolume. Het aanbod bestaat uit de Silent (S) en Supersilent (SU) modellen. De luchtweerstand van evolar silentbox omkasting hangt af van het luchtvolume van de buitenunit. Raadpleeg voor de luchtweerstand per model de tabel met technische gegevens. Het luchtvolume van de buitenunit kunt u opvragen bij de leverancier van de warmtepomp of airconditioner.

Voor specifieke, niet-standaard oplossingen kunt u contact opnemen met het technische team van **SPK DUT**.

**INSTALLATIE VOORBEELD :**

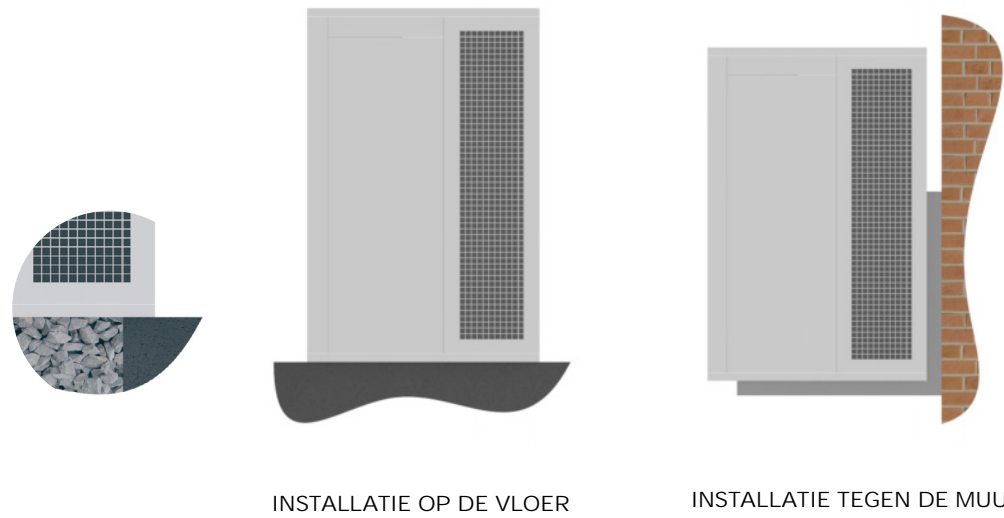

DE ELEGANTE OPLOSSING VOOR IEDERE BUITENUNIT!  
**GELUIDSREDUCERENDE  
 OMKASTING VOOR  
 WARMTEPOMPEN  
 EN AIRCO'S**

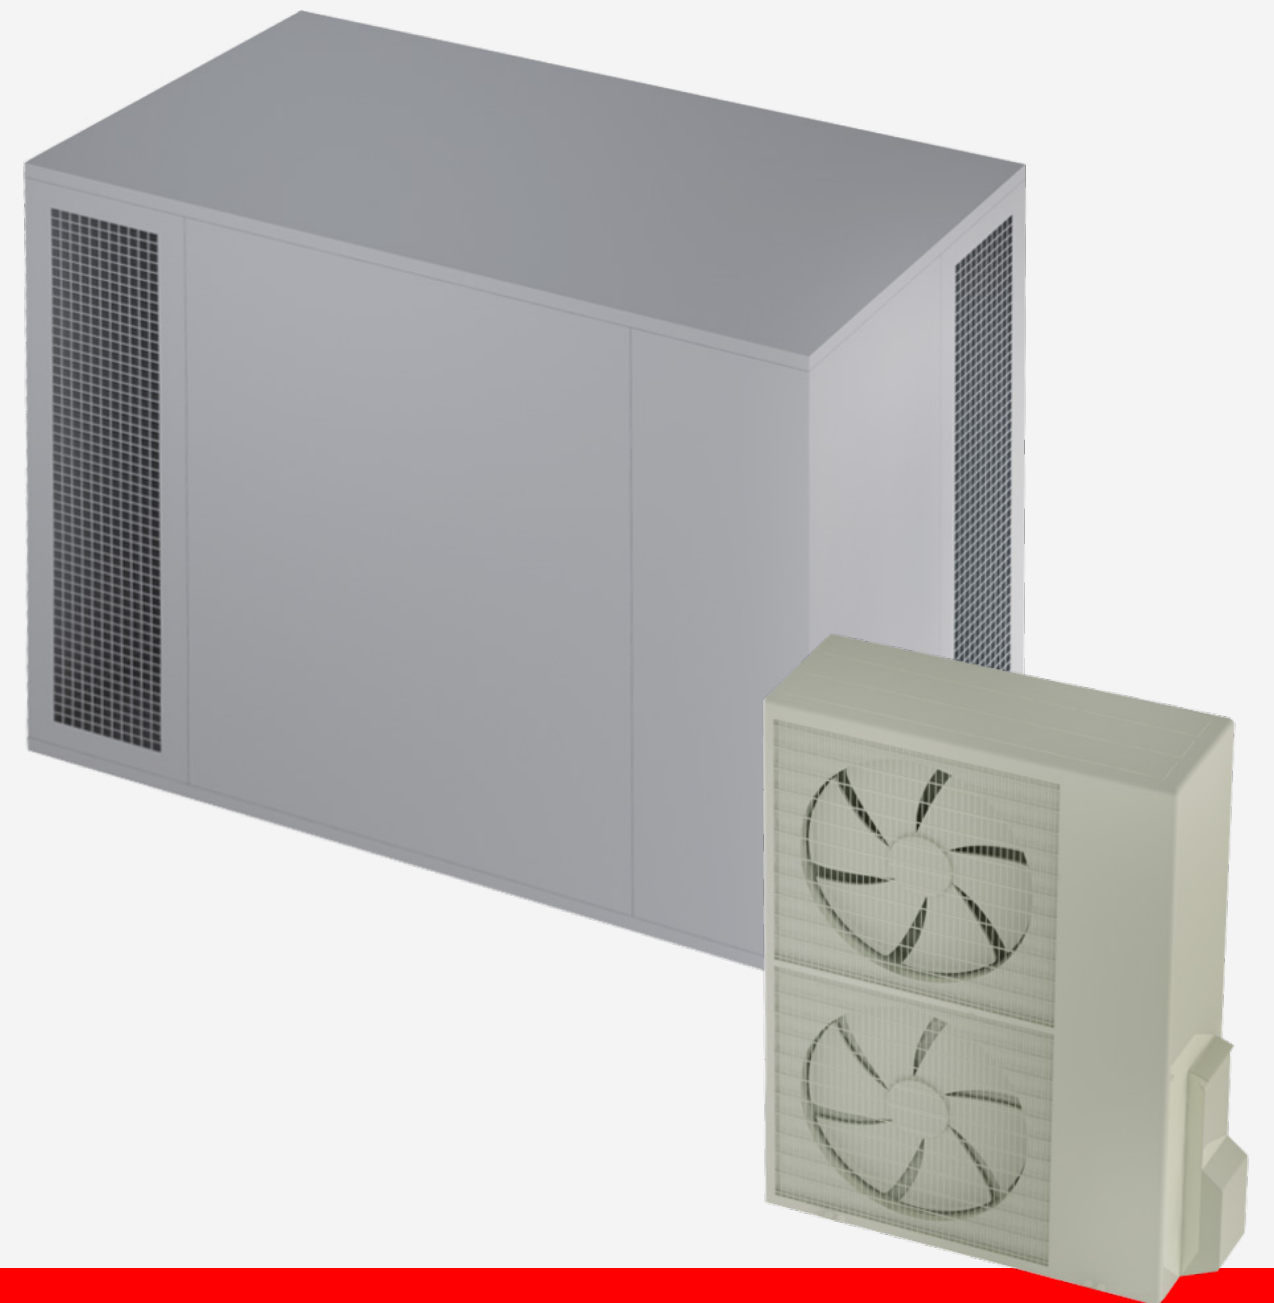

LQIR#IWSURMHFWVQO

3WDDOZHJE%OWKRHO  
 ZZZ(\$URMHFWVQO

ZZZ(3URMHFWVQO

